




Zdravý vzduch v každé domácnosti

[Více podrobností naleznete na online katalogu](#)

Technické parametry

Jednotka		
Frekvence	50;60	Hz
Napětí (jmenovité)	230	V
Fáze	1~	
Doporučená pojistka	10 A	
Třída krytí	IP24	
Typ regulace	Plynulá	
Nominální průtok	0.0833	m³/s
Typ výrobku	Rekuperační jednotka	
Teplota	-20 až 40	°C
Předehříváč / Dohříváč		
Příkon, dohřev	1.67	kW
Přívodní ventilátor		
Příkon (P1) pro přívodní ventilátor	81	W
Přívodní filtr		
Třída filtrace, přívod vzduchu	ePM1 60%	
Odvodní filtr		
Třída filtrace, odvod vzduchu	ePM10 50%	
Výměník		
Typ pohonu výměníku tepla	Variabilní otáčky	
Výměník tepla	Rotační	
Ohříváč		
Typ ohříváče	Elektrický	
Odvodní ventilátor		
Příkon (P1), odvodní ventilátor	83	W
Ostatní		
Regulace ventilátoru	Plynulá napěťová regulace	
Typ instalace	Horizontální	
Přívodní strana	Vlevo;Vpravo	
Barva pláště		
Barva pláště	Pozinkovaná ocel	
Rozměry a hmotnosti		
Hmotnost	65	kg
ERP		
Energetická třída, základní jednotka	A	
Energetická třída, jednotka s příslušenstvím	A	
Spĺňuje požadavky ErP:	ErP 2018;ErP 2016	

Rozměry

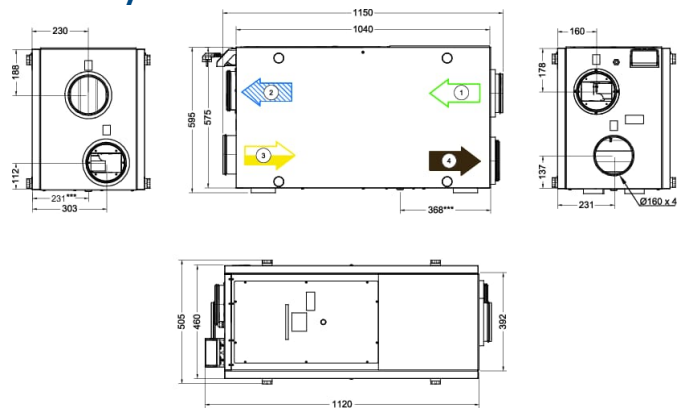


*** Odvod kondenzátu

- 1 Sání čerstvého vzduchu
- 2 Výtlač čerstvého vzduchu
- 3 Sání odvodního vzduchu
- 4 Výtlač odvodního vzduchu


 Doporučený nízký průtok je mimo platný rozsah

 Doporučený vysoký průtok je mimo platný rozsah

Přívod - Výkonová křivka

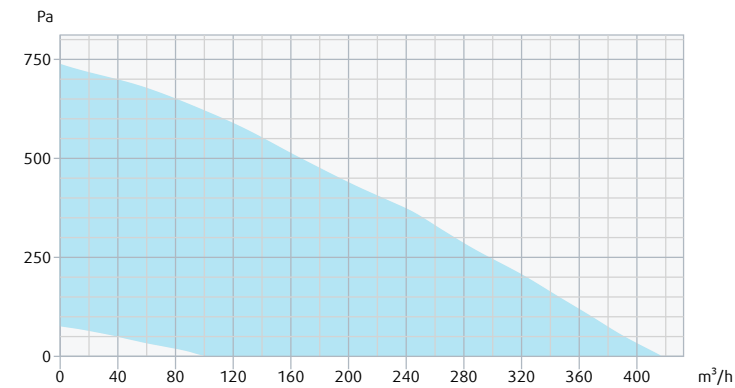

Odvod - Výkonová křivka

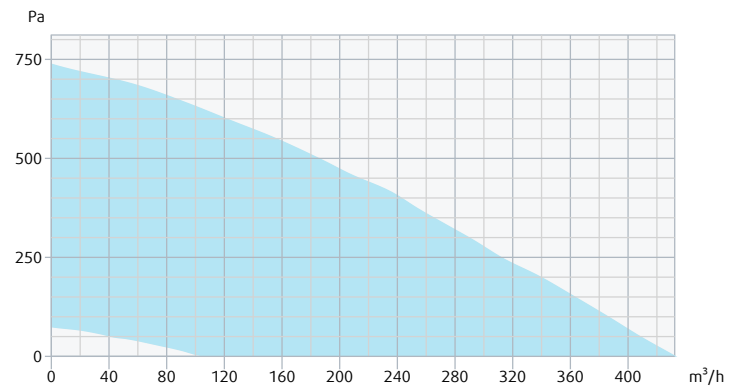

Jednotka	Přívod	Odvod
Hustota vzduchu	1,204 kg/m ³	
		LétoZima
Teplota přívodního vzduchu		- -20,0 °C
Hladina akustického tlaku (pole dozvuku)		Celkem

Accessories

- CAV/VAV - SAVE control (140777)
- CB 160/2,1 230V/1 (5292)
- CVVX 160-RAL9005 (25394)
- CWK 160-3-2,5 (30022)
- IR-24-P (6995)
- LDC 160-900 (5193)
- Odvod kondenzátu plast (146077)
- PRE KIT - SAVE Control (142852)
- RMK-230 (153549)
- RS-24V, 159484 (159484)
- SAVE CONNECT 2.0 (399999)
- SAVE LIGHT Black (319119)
- SAVE wall box (140736)
- SonoExtra 160-1000 (2558)
- Systemair-1 CO2 (14906)
- Systemair-E CO2-RH-T (211522)
- TG-K3/NTC10-01, SAVE control (211524)
- VBC 160-2 (5458)
- WBK-VSR 300 (131610)
- ZTR 15-0,6 (6573)

- CB 160/1,2 230V/1 (5291)
- CB 160/2,7 230V/1 (5382)
- CVVX 160-RAL9016 (25396)
- FK 160 (1610)
- LDC 160-600 (5192)
- Modbus RTU to Modbus TCP gateway, 454345 (454345)
- PF VSR 300 STD kit (25211)
- PSS 20 (202692)
- RMK-T-24 (153548)
- RVAZ4 24A (9862)
- SAVE LIGHT White (319118)
- SAVE Touch white (138077)
- Sifon/SAVE (473791)
- SPI 160 (6753)
- Systemair-E CO2 (14904)
- TG-A1/NTC10-01, SAVE control (211523)
- TG-R5/NTC10-01, SAVE control (211525)
- VBC 160-3 (9840)
- ZTR 15-0,4 (9670)
- ZTV 15-0,4 (9829)

Dokumenty

- Certificate Passive House Institute - SAVE VSR 300
- Control panel installation quick guide
- Disassembly guide
- Energy label placement quick guide
- EPD_364987_Systemair_SAVE_VSR_300__json
- EPD_364987_Systemair_SAVE_VSR_300__pdf
- Eurovent Certification Diploma
- Filtry pro jednotky SAVE
- Modbus variable list
- Pokyny k instalaci a provozu SAVE CONNECT 2.0
- Pokyny k instalaci, provozu a údržbě
- Pokyny k servisu
- Schémata elektrického zapojení SAVE VSR 300_recv01
- Schematic layout and description of components
- Systemair_SAVE_VSR_300_disassembly_EN_SE_DE_NO_FI_20181207.pdf
- Technical fiche
- Wiring diagram
- Záznam o zprovoznění jednotky SAVE 2026